

湯の華、だより

2023年11月 No. 109



9月4日 近隣視察研修（新温泉町 湯財産区）詳細は4ページ参照

九月定例会

（9月26日）

令和4年度豊岡市城崎町湯島財産区特別会計歳入歳出決算認定について

令和4年度豊岡市城崎町湯島財産区特別会計歳入歳出決算は賛成多数で認定しました。

令和4年度豊岡市城崎町湯島財産区特別会計当初予算是、入浴客数を令和3年度当初予算比で約7%の増加を見込み、歳出においても鴻の湯浴室天井等改修工事等、緊急性の高い事業のみとし編成しました。しかし、観光客数は、対前年比では増加したもの、コロナ禍前との比較では減となっています。入浴客数も当初予算比で大きく減少し、4度の補正予算により対応しました。

歳入の主なものとして、温泉使用料は対前年比21・9%増で、金額は3057万8千円の増となり、その内、内湯配湯分は対前年比微増にとどまり、宿泊員では対前年比41・8%増、金額は3057万2千円の増となりました。

温泉入浴料では、一般入浴料が対前年比41・2%増、金額で

議
会

区

会

会

5111万5千円の増、市民入

浴料は対前年比13・2%増、金額で160万3千円の増、住民

入浴料は対前年比0・5%減、金額で4万円の減、介護者・帰省者入浴料は対前年比17・1%

増、金額で27万6千円の増となり、合計で対前年比36・4%の増、金額にして5295万5千円の増額となりました。

歳出の主なものでは、一般管理費は消費税等1586万円、浴場管理費は鴻の湯浴室天井等改修工事1140万8千円、鴻の湯外4湯トイレ手洗い場自動水栓化工事127万6千円を執行しました。

以上により、歳入総額4億7773万2千円、対前年比16・1%の増、歳出総額4億425万2万2千円、対前年比15・6%の増で歳入歳出差引は3520万9千円の黒字となり、実質単年度収支では、1909万4千円の黒字となりました。なお、財政調整基金に利子含め125万8千円を積み立て、浴場・配湯源泉施設整備基金に利子18万8千円を積み立てるとともに、鴻の湯浴室天井等改修工事に係る事業費1140万8千円を同基金取崩しにより措置しました。（4ページのグラフ参照）

湯の華だより



浴室天井等改修工事後の鴻の湯浴室

しつもん

9月の定期会では、次のように一般質問を行いました。質問及び答弁は区議会広報委員会で編纂されたものです。

配湯管整備対応について

問 井上議員

管理に質問します。配湯管整備について、数年前に城崎町湯島425、427番地、具体的には大和屋さん、ひらい鮮魚店の付近で、再び配湯管の破裂が確認されました。定期的に点検が必要と進言しましたが、

令和5年度豊岡市城崎町湯島財産区特別会計補正予算(第2号)

令和5年度豊岡市城崎町湯島財産区特別会計補正予算(第2号)

令和5年度豊岡市城崎町湯島財産区特別会計補正予算(第2号)

令和5年度豊岡市城崎町湯島財産区特別会計補正予算(第2号)

令和5年度豊岡市城崎町湯島財産区特別会計補正予算(第2号)

令和5年度豊岡市城崎町湯島財産区特別会計補正予算(第2号)

令和5年度豊岡市城崎町湯島財産区特別会計補正予算(第2号)

令和5年度豊岡市城崎町湯島財産区特別会計補正予算(第2号)

うか。

当時の管理者の答弁は「城崎温泉課単独で地中の配湯管の取替え工事をすると費用がかかるので、ガス・水道・電気などの地

入浴料の実績と当初予算の差額整理、決算確定に伴う余剰金の処理、消費税確定に伴う整理などを実行するものです。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4550万8千円を追加し、予算の総額は歳入歳出それぞれ5億1095万円となりました。

外湯施設での「湯あみ着」着用について

問 井垣議員

湯あみ着についてのお考えをお聞かせください。

近年、湯あみ着の着用を義務づける温泉が増加傾向にあるそ

うです。湯あみ着は、手術やけがの痕などを気にせずに温泉を楽しめるという大きなメリットがあるため、行政が着用に理解を求めています。また、「裸は

恥ずかしい」という理由で温泉に入らない人は、外国人だけでなく、城崎に暮らす若い人の中で増えています。このままでは

城崎温泉の外湯では、乳がんや皮膚移植の手術などにより、傷痕が残った方がそれらの部分をカバーする湯あみ着(入浴着)の着用を可能としております。

ただし、これまでお客様から問合せをいたいた際に利用可能な面をお答えしている程度にとどまつておりましたので、木

一ムページへの掲載等により、より周知を図ることとしており

ます。

そして、着衣を義務としての混浴に関しては、現状の施設が男女別入浴を前提として造られている構造のため、混浴には今は適さないと考えておりま

す。

また、従来どおりの入浴を望まれますが、管理者はどういうお考えいただいていますでしょうか。

答 関貴管理 者

現在、湯の里通り、県道豊岡竹野線で、無電柱化工事事業は地下埋設物の位置確認のため、試掘を行っています。そして、その後、実施設計を進めていく、または進めている状況であります。

実施設計完了後に、詳細な電線管の設計内容、他の埋設物の布設替えの有無などを考慮した整備について、数年前に城崎町湯島425、427番地、具体的には大和屋さん、ひらい鮮魚店の付近で、再び配湯管の破裂が確認されました。定期的に点検が必要と進言しましたが、

たゞら、湯あみ着着用義務の日を設けるなどの試みを検討すべきと考えます。

答 関貴管理 者

城崎温泉の外湯では、乳がんや皮膚移植の手術などにより、傷痕が残った方がそれらの部分をカバーする湯あみ着(入浴着)の着用を可能としております。

ただし、これまでお客様から問合せをいたいた際に利用可

能の面をお答えしている程度にとどまつておりましたので、木

一ムページへの掲載等により、より周知を図ることとしており

ます。

そして、着衣を義務としての混浴に関しては、現状の施設が男女別入浴を前提として造られている構造のため、混浴には今は適さないと考えておりま

す。

また、従来どおりの入浴を望まれますが、管理者はどういうお考えいただいていますでしょうか。

湯あみ着についての外湯の混雑状況の精度について

問 藤原議員

各外湯の混雑状況をインターネットで検索できるようになります。

そこで、異常な数値が表示される場合があります。この数値の根拠となる分母と分子の数字が何かをお尋ねします。

答 関貴管理 者

混雑状況の割合は、全ての入館者が同じ時間だけ滞在する

仮定をして入館者数を各外湯の収容人数で割り出しているとい

う、単純な計算です。また、分

母は、各浴場の施設規模等を基に設定した入浴可能な人数です。

分子の入館者数は、帰省券等の紙券を除くQRコード、ICカード、レジスター精算による入

館者の人数を基に算出をしてお

ります。

繁忙時において100%を超えるような異常な数値となるのは、入館者の男女等の区別もなく、滞在時間を一定値としている

りますので、実施は今現在は難しいものと考えているところであります。

湯の華だより

ため、実際の滞在時間が短い入館者が多い場合には、どうしても計算上、入館者が分母を超えてしまうという異常な数値が発生するという状況であります。

各外湯のデジタルサイネージについて

■ 藤原議員

各外湯にデジタルサイネージが設置された当初は、外湯の混雑状況・新型コロナウィルス感染への注意喚起等を中心に表示し、今後、活用方法を検討するとの管理者の答弁でした。

2年経った今現在のコンテンツとしては、どのようなものを表示しているのかお尋ねします。

■ 関貫管理者


現在は、外湯の混雑状況や営業時間、カメラ機能付携帯端末の使用禁止等を周知する手段として、外湯利用のための情報を表示をしているということになります。

令和3年3月定例会での有料広告の募集や観光協会等と協力して情報発信を行うなどの活用方法を検討したいという答弁につきましては、まず、サイネージの情報は、外湯利用のための

情報提供が優先であると現在は考えております。

また、既存のサイネージに新たに広告や情報等を加えると、外湯利用者への情報提供が少なくなる、または不十分となる」とも懸念しております。

こういった点で、現状は、入浴時の短時間で見ていただくということを想定していますので、さらに追加して情報を増やすことは難しいと考えております。

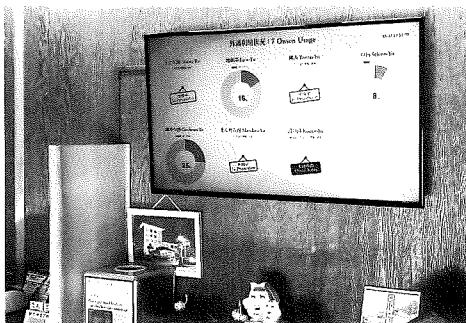

外湯のデジタルサイネージ

兵庫県では、今年3月にユニバーサルツーリズムに特化した条例としては全国初となる高齢者、障害者等が円滑に旅行することができる環境の整備に関する条例（通称「ユニバーサルツーリズム推進条例」）が制定されました。

城崎温泉でも、この機会に高齢者、肢体障害の方に対する接遇について整備を進めるべきだと考えます。現在すぐに外湯を新しく建て直すということもできない大変厳しい財政状況であることは承知しておりますが、それであれば、例えば現在の外湯で使用していない家族風呂を整備してリフトを設置するなど、車椅子での入浴可能な環境づくりを行っていきたいと思います。

でも浴室用車椅子や浴用リフトの設置、浴槽の改造など、多く

の改修が必要であると考えられます。

また、他の温泉地で介助入浴サービスを導入されているところがあり、城崎温泉で同様のサービスを提供する事業者さんが

あれば活用していきたいという思いを持つております。

委員会について

総務財産 常任委員会

久保田議員

久保田議員がおっしゃいました、兵庫県のユニバーサルツーリズム推進条例というのは、今現在、斎藤県知事が非常に力を入れて進められているのを理解しております。

車椅子での入浴を可能にする環境整備について管理者にお尋ねします。

■ 久保田議員

温泉施設のユニバーサルデザイン化について

ますが、その点、やりたいといふ思いがあつても、現状では財政的な面というのを外すことができるない状況です。

家族風呂を活用しての車椅子による入浴対応は、外湯の大規模改修に比べてコストは抑えられると思います。しかし、それでも浴室用車椅子や浴用リフトの設置、浴槽の改造など、多く

の改修が必要であると考えられます。

また、他の温泉地で介助入浴サービスを導入されているところがあり、城崎温泉で同様のサービスを提供する事業者さんがあれば活用していきたいという思いを持つております。

温泉 常任委員会

▼外湯の各種工事について

27号泉源揚湯ポンプ取替工事、さとの湯浴室天井修繕工事、地蔵湯ボイラーアクセサリ取替工事、一の湯浴槽タイル破損に係る修繕工事について、結果及び予定の報告を受け、内容を確認しました。

▼近隣視察研修について

湯村温泉薬師湯を視察先に決

め、行程、内容について協議しました。湯村温泉を管理する湯財産区から要望があり、両議員による意見交換会を実施することを決定しました。

▼その他

外湯のアメニティ・設備、湯の証、養老会の実施方法、優待入浴券の今後の在り方、延長

待遇の見直し、延長入浴制度の在り方について協議して

湯の証、養老会の実施方法、優待入浴券の今後の在り方、延長

待遇の見直し、延長入浴制度の在り方について協議して

温度の規定については引き下げをするのではなく、非常時に柔軟に対応できるようになります。

ただここで意見の一一致を見ました。

城崎温泉供給条例の最低供給

温度の規定については引き下げを行い、それぞれ継続協議としました。

湯の華だより

令和4年度 決算状況

性質別内訳



| 歳入 4億7,773万円 | | |
|--------------|-----------|-------|
| 温泉による収入 | 3億6,856万円 | 77.1% |
| その他の収入 | 7,787万円 | 16.2% |
| 當造物等事業収入 | 3,061万円 | 6.4% |
| 山林等財産収入 | 69万円 | 0.1% |

| 歳出 4億4,252万円 | | |
|--------------|-----------|-------|
| 物件費 | 2億9,578万円 | 66.8% |
| 人件費 | 9,573万円 | 21.6% |
| 事業費 | 1,268万円 | 2.9% |
| その他 | 3,833万円 | 8.7% |

| 【年度末基金現在高】 | | |
|------------|------------|--|
| 財政調整基金 | …3,222万円 | |
| 浴場整備基金 | …2億9,348万円 | |

項目別内訳

・()内は構成

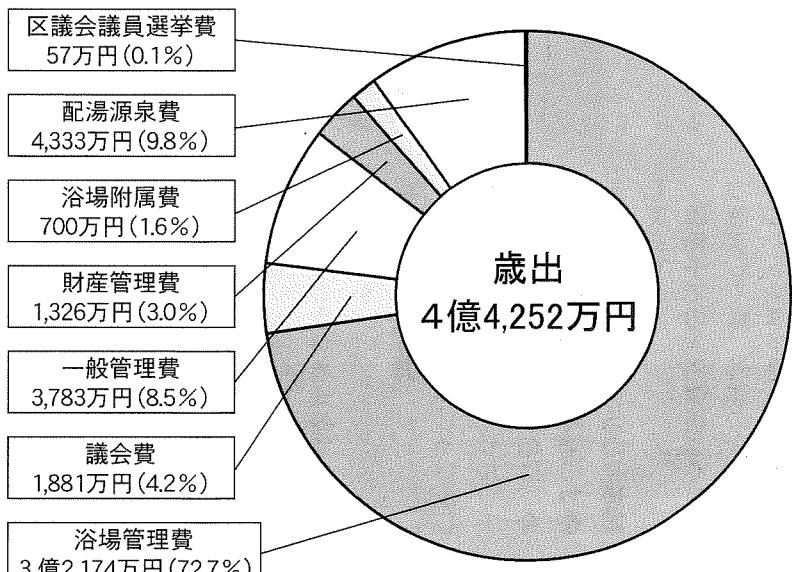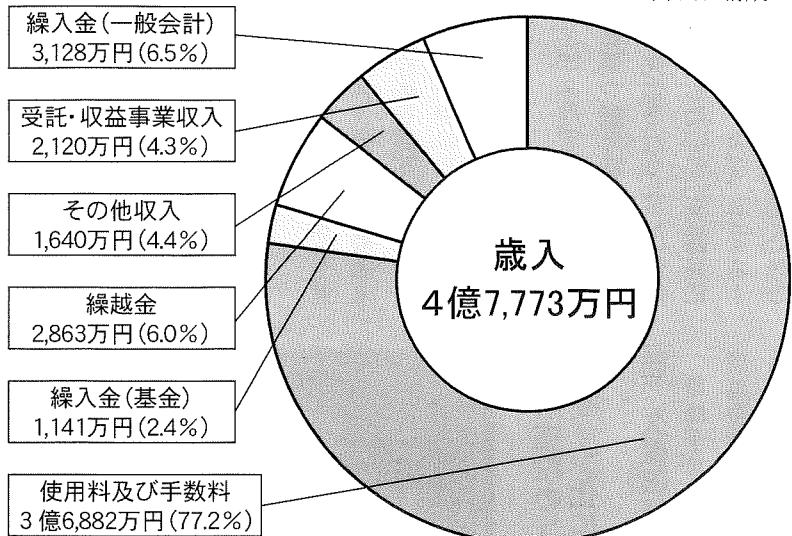

近隣視察研修を行いました
新温泉町湯財産区

区議会のつどい

9月4日に温泉常任委員会と総務財産常任委員会が合同で近隣視察研修を行い、新温泉町の湯財産区が管理する薬師湯を視察しました。研修では、湯財産区議会議員の皆さんとの意見交換を行い、泉源や温泉施設の管理、入浴客数、財産区の財政状況等、お互いの区政の現状や課題について意見を交わし、有意義な時間となりました。

同じ但馬地域で、温泉を管理する財産区同士として、今後も交流を続けていきたいと考えています。

| 11月 | 1日 広報委員会 | 31日 議員全員協議会 | 20日 総務財産常任委員会 | 19日 温泉常任委員会 | 10月 | 26日 令和5年第3回城崎町湯島財産区議会(定例会) | 22日 温泉常任委員会 | 15日 議長・副議長・委員長会議 | 4日 近隣視察研修 | 30日 温泉常任委員会 | 31日 総務財産常任委員会 | 8月 |
|-----|----------|-------------|---------------|-------------|-----|----------------------------|-------------|------------------|-----------|-------------|---------------|----|
|-----|----------|-------------|---------------|-------------|-----|----------------------------|-------------|------------------|-----------|-------------|---------------|----|